Drogen in Wasser (Apo-Lab)

Erfassungsbogen

*Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen **vollständig** und gut **lesbar** aus. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Probenentnahme und zum Rückversand.*

Ihre Daten

Name: ----------

Straße, Haus-Nr.: ----------

PLZ,Ort: ----------

E-Mail: ----------

Analyseumfang



THC, Methamphetamin, MDMA, MDA, MDEA, Lorazepam, Methadon, Dimethylphenethylamin, Alprazolam, Clonazepam, Cocain ,Codein, Amphetamin, Diazepam, Hydrocodon, Heroin, Morphin, Meperidin, Nitrazepam, Oxazepam, Oxycodon, Phencyclidin, Proadifen, Strychnin, Temazepam, Trazodon, Verapamil

Rückversand

Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Probebogen zusammen mit der Probe an folgende Adresse:

ICP Analytik GmbH & Co. KG | Brandenburger Platz 1| D-24211 Preetz

Apotheken-Stempel

Datenblatt zur Probe

Bitte soweit sinnvoll und möglich vollständig ausfüllen.

eigene Probenbezeichnung

Adresse der Entnahmestelle

☐ identisch zu den Kundendaten

☐ abweichend:

Lage im Gebäude (z.B. EG, Küche, Einhebel-Mischarmatur)

☐ EG
☐ 1. OG
☐ .....

☐ Bad
☐ Küche
☐ .....

☐ Einhebel-Mischarmatur
☐ Zweigriff-Mischarmatur
☐ andere:
.....

Entnahmedatum / - Uhrzeit _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ : _ _

Art der Wasserversorgung

☐ eigener Brunnen
☐ öffentliche Wasserversorgung
☐ Sonstige:.....

Wassertemperatur in °C

[!] wird vom Labor ausgefüllt – bitte frei lassen

Kundennummer	Auftragsnummer	Eingangsdatum	Auftragstyp
			15431

Probenahmeanleitung

A) Probenahmestragie

	Was möchten Sie untersuchen?	Wie müssen Sie die Probenahme durchführen?	
S0	Das Wasser aus einem eigenen Brunnen oder das von einem öffentlichen Versorger?	**Schritt 1**	Das Wasser ablaufen lassen, bis sich die Wassertemperatur nicht mehr ändert. (ca. 3 l je Stockwerk)
		Schritt 2	Probe in Probegefäß abfüllen

B) Praktische Durchführung

1.	**Material**	Probegefäß: 4 ml Braunglas-Vial bereitstellen
2.	**Beprobung**	Protokoll ausfüllen
		Das Probegefäß mit einem dünnen, gleichmäßigen Strahl randvoll befüllen.
3.	**Versand**	Probe wenn möglich kühl lagern
		Versand innerhalb von 24 Stunden durchführen

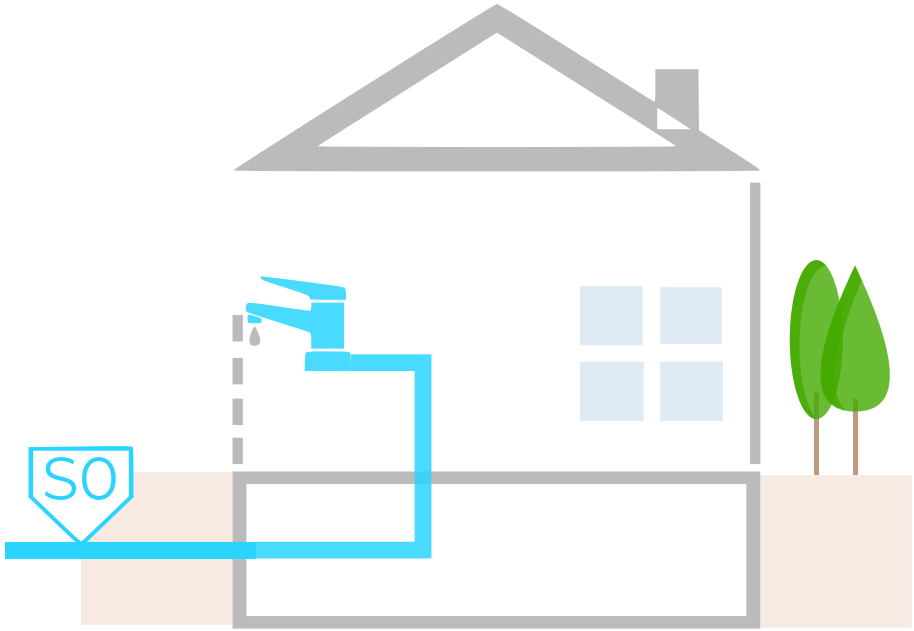

ICP Analytik GmbH & Co. KG | icp@icp-analytik.de